



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ 3ο

«Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) συνολικής ισχύος 2,70MW της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε.» που θα εγκατασταθούν επί του Έδεσσαίου ποταμού στις θέσεις "Αγ. Γεώργιος" της ΔΚ Έδεσσας και "Κόπραιο" της Τ.Κ Ριζαρίου, της ΔΕ Έδεσσας, του Δ. Έδεσσας, της Π.Ε. Πέλλας της ΠΚΜ.»

Αριθμ. Συνεδρίασης 14η/ 20-11-2025

Αριθμ. Απόφασης 88 / 2025

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 20 Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η 14η τακτική συνεδρίαση του έτους 2025 της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 856085(849)/14-11-2025 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής κ. Αβραμίδη Ευστάθιου, προς όλα τα Μέλη της Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε νόμιμα, στις 14 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 164 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και τα δεκαπέντε (15) τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ευστάθιος-Πρόεδρος 2. Θεόδωρος Αγγελίδης (τακτικό μέλος) 3. Αριστείδης Καμπανός (τακτικό μέλος) 4. Παρασκευή Κουρτίδου (τακτικό μέλος) 5. Αθανάσιος Μπένγκας (τακτικό μέλος) 6. Τζήμα-Τόπη Συρμούλα (τακτικό μέλος) 7. Άννα Τζήκα (τακτικό μέλος) 8. Ιωάννης Κουφίδης (τακτικό μέλος) 9. Μαγδαληνή Φιλιππιάδου (τακτικό μέλος) 10. Σιμέλα Κυριακίδου (τακτικό μέλος) 11. Θωμάς Χατζηηλιάδης (τακτικό μέλος) 12. Φώτιος Φωτιάδης –(Αντιπρόεδρος) 13. Ερμούλλη Σαραντίδου (τακτικό μέλος) 14. Φώτιος Χατζόγλου (τακτικό μέλος) 15. Δήμος Κυριλίδης (τακτικό μέλος)	
---	--

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η υπάλληλος της ΠΚΜ Κουκίδου Ηρώ, κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3ο θέμα** της Ημερήσιας Διάταξης: «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) συνολικής ισχύος 2,70MW της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε.» που θα εγκατασταθούν επί του Έδεσσαίου ποταμού στις θέσεις "Αγ. Γεώργιος" της ΔΚ Έδεσσας και "Κόπραιο" της Τ.Κ Ριζαρίου, της ΔΕ Έδεσσας, του Δ. Έδεσσας, της Π.Ε. Πέλλας της ΠΚΜ» και έθεσε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

26^{ης} Οκτωβρίου 64^ς, ΤΚ 546 27, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 2313319305 – E-mail : persymb@pkm.gov.gr

υπόψη την αρ. πρωτ. οικ.729446(3095)/03-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

“2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΦΕΚ) ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α΄160), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

2.Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄209), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

3.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

4.Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

5.Κ.Υ.Α. Η.Π. 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (ΦΕΚ Β΄415) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, “Περί διατήρησης των άγριων πτηνών”, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ» και «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ...».

6.Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ Β΄2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει». Την Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (ΦΕΚ 841 Β΄/24-2-2022) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471).»

7.Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ Β΄45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».

8.Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός» και οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 114218/1997 (ΦΕΚ Β΄1016)».

9.Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201Α/20-11-87) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις

10.Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129Α/27-06-2006) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαράγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.

11.107100/29-8-2006 Εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ Διευκρινίσεις σχετικά με τη Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Έργων Α.Π.Ε

12.Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ 1153Β/10-7-2007) Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

13.ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β΄/3-12-2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

14.Υ.Α.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/73483/852/27.7.2020 (ΦΕΚ 485/20.8.2020/τ.Δ΄) «Έγκριση αναθέωσης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».

15.Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α΄/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018.....»

16.Κ.Υ.Α. οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706Β/15-12-15) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.».

17.Κ.Υ.Α. οικ. 58971/5144/2016 (ΦΕΚ 4010Β/14-12-16) «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.».

18.Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

19.Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

20.Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 81320 και 77909 από 1-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302). «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», και «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

21.Υπ’ αριθ. ΓΠΚΜ οικ. 71/08-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22.Υπ' αριθ. οικ. 17255(397)/11-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ. 148/Β') «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

23.Υπ' αριθ. ΠΚΜ οικ. 415109(2297)/12-06 -2024 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΑΔΑ: 9ΗΤ77ΛΛ-ΘΙΥ).

24.Υπ' αριθ. 636423(644)/2-9-2025 έγγραφο του Περιφ. Συμβουλίου ΚΜ Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΚΜ.

25.Υπ' αριθ. 169/2019/ Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου «Σύσταση και εκλογή μελών των Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου του άρθρου 164 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»

3. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τις ανάγκες της παρούσας γνωμοδότηση έλαβε χώρα αυτοψία στην περιοχή του έργου.

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η εταιρεία ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε. αποσκοπεί στην έκδοση νέων περιβαλλοντικών όρων σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 104045/8-4-2022 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (6ΖΜΙΟΡ1Υ-2ΤΩ) για το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (Μ.Υ.Η.Ε.) που τοποθετείται στη θέση «Άγιος Γεώργιος» της Τ.Κ Ριζαρίου, Δ. Έδεσσας, Π.Ε. Πέλλας (ΠΕ.Τ. 2104509621), καθώς με το υπ' αριθμ. 113228/8-11-2024 αίτημα τροποποίησής της προαναφερθείσας Α.Ε.Π.Ο. και τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου, αποτυπώθηκαν στο υπ' αριθμ. 129232/20-12-2024 έγγραφο της αδειοδοτούσας αρχής ουσιώδεις διαφοροποιήσεις και ως εκ τούτου κρίθηκε αναγκαία η εκπόνηση νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Υφιστάμενη αδειοδότηση

Σύμφωνα με την υφιστάμενη αδειοδότηση το έργο θα αξιοποιεί ποσότητες ύδατος που εκτρέπονται από τον ποταμό Εδεσσαίου και αφού στη συνέχεια εισρεύσουν στην τεχνητή λίμνη του Υπουργείου Γεωργίας διαχείρισης Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου, θα οδηγούνται μέσω του υπογείου αγωγού προσαγωγής 1 στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 1, ο οποίος θα φέρει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ισχύος 0,7 MWp. Η δε αξιοποίηση της υδατόπτωσης εκτιμάται ότι θα αποδώσει ηλεκτροπαραγωγή 3,81GWh/ γ. Στη συνέχεια οι ποσότητες ύδατος που εξέρχονται από τον σταθμό επιστρέφουν μέσω απαγωγών διατάξεων (υπόγειων τσιμενταυλάκων) εκτός της αρδευτικής περιόδου (Οκτωβρίου- Μαΐου κάθε έτους) προς την κοίτη του υδατορέματος «Εδεσσαίου» (από την οποία είχαν εξ αρχής εκτραπεί), είτε κατά την αρδευτική περίοδο (Μαΐου- Οκτωβρίου κάθε έτους) στον κεντρικό αρδευτικό τσιμενταυλάκα του αρδευτικού δικτύου διαχείρισης του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου με σκοπό την εν συνεχεία κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των μελών του.

Το έργο κατά την λειτουργία του θα αξιοποιεί τις εξής υφιστάμενες (κατασκευασμένες και εν λειτουργία) υποδομές:

➤ Υδροληψία εκτροπής του νερού εντός της κοίτης του υδατορέματος Εδεσσαίου που χρησιμοποιείται με σκοπό αρχικά την τροφοδοσία της τεχνητής λίμνης και εν τέλει την κάλυψη αρδευτικών σκοπών της περιοχής μέσω του δικτύου τσιμενταυλάκων του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου. Η περιοχή της υδροληψίας τοποθετείται σε υψόμετρο + 123 m από την επιφάνεια της θάλασσας.

➤ Τεχνητή λίμνη διαχείρισης Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου συνολικής μέγιστης χωρητικότητας 135.000 m3 νερού και μέγιστης στάθμης +5,26 m, που παραλαμβάνει τις ποσότητες που προκύπτουν από την υδροληψία και εν συνεχεία τις διαθέτει στο δίκτυο διαχείρισής του προς άρδευση. Εν τέλει, με τον συνυπολογισμό της μέγιστης στάθμης της τεχνητής λίμνης, το νερό θα ξεκινά από μέγιστο υψόμετρο + 128,26 m.

Πέραν αυτών, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή των εξής νέων υποδομών:

➤ Δεξαμενή φόρτισης: Αποτελεί την υποδομή στην οποία θα συγκεντρώνονται οι ποσότητες ύδατος που θα εκρέουν από την τεχνητή λίμνη και εν συνεχεία θα διοχετεύονται προς τον αγωγό προσαγωγής και τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής.

➤ Αγωγός προσαγωγής υδάτων: Είναι ο αγωγός διαμέσου του οποίου οι ποσότητες του ύδατος οδηγούνται από την υδροληψία στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Ο εν λόγω αγωγός διέρχεται από το δυτικό έρεισμα αγροτικής οδού και φέρει μήκος όδευσης 563,37 m.

➤ Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής: Το κτίριο εντός του οποίου θα στεγάζεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός μετατροπής της δυναμικής ενέργειας του νερού σε ηλεκτρική. Η εγκατάστασή του θα γίνει σε αγροτεμάχιο το οποίο θα έχει υποστεί τις ελάχιστες απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης το οποίο τοποθετείται σε υψόμετρο +110 μ και καθώς ο υδροστρόβιλος του νερού τοποθετείται σε βάθος 1 m από την επιφάνεια του εδάφους, το νερό καταλήγει στον σταθμό σε υψόμετρο +109 m από την επιφάνεια της θάλασσας, έχοντας

εκμεταλλευτεί συνολική υδραυλική πτώση $128,26 - 109 = 19,26 \text{ m}$.

➤ Αγωγοί απαγωγής υδάτων: Αποτελούν τους αγωγούς επιστροφής των ποσοτήτων ύδατος που θα έχουν διέλθει από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 1 που θα χρησιμοποιούνται ανάλογα με την περίοδο του έτους: είτε στο δίκτυο τσιμενταυλάκων του Τ.Ο.Ε.Β. (αγωγός απαγωγής 1α) για κάλυψη των αρδευτικών αναγκών του, είτε προς τον αποδέκτη από τον οποίο είχε γίνει εξ αρχής η εκτροπή (ποταμός Εδεσσαίος) (αγωγός απαγωγής 1β),.

➤ Δίκτυο διασύνδεσης του έργου με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: Αναφέρεται στα τμήματα του δικτύου που θα πρέπει να κατασκευαστεί για διάθεση της παραγόμενης ενέργειας από τον σταθμό του έργου στο δίκτυο μέσης τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..

Αεδομένα νέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Οι προτεινόμενες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό του έργου συνίστανται στα τρία παρακάτω σημεία:

- ❖ επανασχεδιασμός/ κατάργηση ορισμένων υποδομών του αδειοδοτημένου έργου
- ❖ αδειοδότηση νέων υποδομών (οι οποίες λαμβάνουν τον αριθμό «2» για λόγους αναφοράς και διαφοροποίησης από τις αδειοδοτημένες)
- ❖ αλλαγή φιλοσοφίας του έργου ως προς την λειτουργία του

Πιο αναλυτικά, η μελλοντική κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά την υλοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης ως προς τις υποδομές του έργου, αποτυπώνεται στα παρακάτω σημεία:

➤ Αγωγοί προσαγωγής υδάτων: Ο αδειοδοτημένος αγωγός προσαγωγής 1 μετατοπίζεται από το δυτικό στο ανατολικό έρεισμα της ίδιας οδού με μικρή μείωση του μήκους της όδευσής του και το μήκος του μεταβάλλεται από 563,37 m σε 534,96 m. Σε συνέχεια της υλοποίησης της προτεινόμενης τροποποίησης και της συνδυαστικής λειτουργίας των δύο σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, θα ρυθμίζεται και η χρήση των αντίστοιχων αγωγών προσαγωγής. Πιο συγκεκριμένα, εκτός αρδευτικής περιόδου, οι ποσότητες ύδατος που διέρχονται από τον αγωγό προσαγωγής 1 θα διοχετεύονται με παράκαμψη του σταθμού 1 με τη βοήθεια υδραυλικών διατάξεων στον νέο υπόγειο αγωγό προσαγωγής 2, μήκους όδευσης 1686,66 m που θα καταλήγει στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 2.

➤ Σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής: Πέρα από το αγροτεμάχιο του σταθμού 1 που παραμένει ως έχει, θα γίνει εγκατάσταση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 2 σε υπό παραχώρηση δημοτική έκταση κατάντη του αδειοδοτημένου έργου για την οποία ο φορέας εκπόνησης έχει αιτηθεί την παραχώρηση. Ως προς τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του σταθμού 1 αυτός παραμένει με αμετάβλητο ως προς τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, μεταβάλλεται όμως η περίοδος χρήσης του, καθώς εκτός αρδευτικής περιόδου το σύνολο της ποσότητας ύδατος θα παρακάμπτει τον σταθμό 1 και θα οδηγείται στον σταθμό 2. Κατά τα λοιπά, την αρδευτική περίοδο η συνολική ποσότητα ύδατος θα διέρχεται από τον σταθμό 1, ενώ ο σταθμός 2 θα παραλαμβάνει την ποσότητα ύδατος που αντιστοιχεί στον δυτικό τσιμενταύλακα του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου. Το αγροτεμάχιο το οποίο θα υποστεί τις ελάχιστες απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης τοποθετείται σε υψόμετρο + 74,18 m, άρα καθώς ο υδροστρόβιλος του νερού τοποθετείται σε βάθος 1 m από την επιφάνεια του εδάφους, το νερό καταλήγει σε ελάχιστο υψόμετρο +73,18 m από την επιφάνεια της θάλασσας, με μέγιστη συνολική υδραυλική πτώση $128,26 - 73,18 = + 55,08 \text{ m}$.

➤ Αγωγοί απαγωγής υδάτων: Με την προτεινόμενη τροποποίηση διατηρείται ο ένας εκ των δύο αδειοδοτημένων αγωγών απαγωγής του αδειοδοτημένου έργου, συγκεκριμένα ο αγωγός διαμέσου του οποίου τα ύδατα επιστρέφονται προς το κεντρικό αρδευτικό τσιμενταύλακα του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου (εφεξής καλούμενος 1α), ενώ καταργείται ο έτερος που επέστρεφε τις ποσότητες του νερού απευθείας στην κοίτη του ποταμού Εδεσσαίου, καθώς ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 1 θα τίθεται εκτός λειτουργίας εκτός αρδευτικής περιόδου. Αντίστοιχα, προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) νέων αγωγών απαγωγής επί του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 2: ενός που θα χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου για επιστροφή των υδάτων από τον νέο σταθμό στον δυτικό τσιμενταύλακα του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου (εφεξής καλούμενος «2α») και ενός επιπλέον (καλούμενου «2β») που θα χρησιμοποιείται εκτός της αρδευτικής περιόδου μέσω του οποίου τα ύδατα θα επιστρέφονται από τον σταθμό στην κοίτη του υδατορέματος Εδεσσαίου.

➤ Δίκτυα διασύνδεσης του έργου με το δίκτυο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.: Το δίκτυο διασύνδεσης 1 παραμένει αμετάβλητο ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, πλέον όμως θα χρησιμοποιείται μόνο κατά την αρδευτική περίοδο, ενώ θα κατασκευαστεί ένα επιπλέον τμήμα δικτύου διασύνδεσης 2 για διάθεση των παραγόμενων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 2 προς το δίκτυο μέσης τάσης του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

Πλέον η φιλοσοφία της λειτουργίας του έργου καθορίζεται με βάση την αρδευτική περίοδο του χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, ως εξής:

➤ Εκτός αρδευτικής περιόδου (Οκτωβρίου- Μαΐου κάθε έτους) η συνολική ποσότητα ύδατος που θα λαμβάνεται από τις υποδομές υδροληψίας θα οδηγείται στο σύνολό της αποκλειστικά στο νέο σταθμό παραγωγής 2, μέσω της νέας όδευσης του αγωγού προσαγωγής 1, παράκαμψη του σταθμού 1 προς εκμετάλλευση του μεγαλύτερου ύψους υδατόπτωσης. Στη συνέχεια, τα ύδατα θα επιστρέφουν στην κοίτη του ποταμού Εδεσσαίου από τον αγωγό απαγωγής 2β.

➤ Κατά την αρδευτική περίοδο (Μαΐου- Οκτωβρίου κάθε έτους), οπότε και υφίσταται ζήτηση νερού για αρδευτική χρήση θα λειτουργούν αμφότεροι οι σταθμοί 1 και 2 με τις ποσότητες ύδατος που αναλογούν αντίστοιχα στον κεντρικό και στον δυτικό αρδευτικό τσιμενταύλακα του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου. Έτσι η ποσότητα νερού που θα εξερχόταν από την τεχνητή λίμνη και εν συνεχεία θα διέτρεχε τον κεντρικό τσιμενταύλακα, αρχικά διοχετεύεται μέσω της δεξαμενής φόρτισης και του αγωγού προσαγωγής 1 στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 1. Εν συνεχεία, οι ποσότητες του νερού θα διοχετεύονται μέσω του αγωγού απαγωγής 1α στον κεντρικό τσιμενταύλακα και θα διαμοιράζονται στο σημείο διακλάδωσης σε δυτικό και ανατολικό τσιμενταύλακα. Η ποσότητα που θα εισρεύσει στον δυτικό τσιμενταύλακα εκτρέπεται εκ νέου προς τον αγωγό προσαγωγής 2 και καταλήγουν στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 2. Τέλος, κατάντη του σταθμού 2 εντός μικρής απόστασης επιστρέφουν στον δυτικό τσιμενταύλακα μέσω του αγωγού απαγωγής 2α και εξυπηρετούν τους αρδευτικούς σκοπούς για τους οποίους προορίζονταν εξ αρχής.

Οι ακριβείς Θέσεις υδροληψίας και σταθμών του έργου με αναφορά σε ενδιάμεσα σημεία είναι:

Περιγραφή	Χ (ΕΓΣΑ 87)	Υ (ΕΓΣΑ 87)	Υψόμετρο	Θέση
Υδροληψία (υφιστάμενη)	336891.34	4517335.16	+ 128,26*	Άγιος Γεώργιος
Ενδιάμεσο σημείο επί της όδευσης του αγωγού προσαγωγής 1 (κόμβος Κ24)	337085,97	4517167,68		Άγιος Γεώργιος
Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής 1 (αδειοδοτημένος)	337287.47	4516999.47	+ 109.00**	Άγιος Γεώργιος
Ενδιάμεσο σημείο επί της όδευσης του αγωγού προσαγωγής 2 (κόμβος Λ)	337944,35	4516277,10		Κόπραιο
Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής 2 (νέος)	338527.65	4516006.48	+73.18**	Κόπραιο

Η κύρια ποσότητα ύδατος προς εκμετάλλευση θα είναι αυτή η οποία εκρέει από το Υδροηλεκτρικό Έργο του ΔΕΔΔΗΕ στον Εδεσσαίο. Η λειτουργία του ΥΗΣ Εδεσσαίου (και επομένως οι εκροές αυτού) εκτιμάται στα 15 m³/s και αρχίζει στις 8π.μ. με το 65% περίπου της συνολικής ημερήσιας εκροής και επαναλαμβάνεται στις 4μ.μ. με το υπόλοιπο 35%.

Οι εκροές του ΥΗΣ Εδεσσαίου στην συνέχεια τροφοδοτούν την ευρισκόμενη κατάντη λίμνη του Τ.Ο.Ε.Β. Εδεσσαίου χωρητικότητας 135.000 κ.μ. από την οποία στην συνέχεια θα τροφοδοτείται το προτεινόμενο Μ.Υ.Η.Ε..

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την συνολική ποσότητα των πρωινών και απογευματινών εκροών του ΥΗΣ Εδεσσαίου, την ποσότητα ανά δευτερόλεπτο, τον χρόνο που αυτές πραγματοποιούνται και την χωρητικότητα της τεχνητής λίμνης με στόχο την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση ενεργειακά των εκροών, ως παροχή λειτουργίας του προτεινόμενου Μ.Υ.Η.Ε. έχουν επιλεγεί τα 4,831 m³/s.

Η οικολογική παροχή του ποταμού Εδεσσαίου ρυθμίζεται από τη Δ.Ε.Η. με τα θυροφράγματα της στην υδροληψία του Υ.Η.Σ. Εδεσσαίου και έχει εκτιμηθεί στα 476 l/ sec.

Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του έργου

Εξοπλισμός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 1:

- ένας (1) υδροστρόβιλος Crossflow
- μία (1) σύγχρονη γεννήτρια,
- ένας (1) μετασχηματιστής καθώς και
- πίνακας αυτοματισμών.


Ο υδροστρόβιλος τοποθετείται σε βάθος 1 m από την επιφάνεια του εδάφους, άρα σε υψόμετρο + 109 m από την επιφάνεια της θάλασσας. Παραμένει αμετάβλητος ως προς τα χαρακτηριστικά του, μεταβάλλεται όμως ως προς την περίοδο λειτουργίας του, καθώς πλέον θα χρησιμοποιείται μόνο κατά την διάρκεια της αρδευτικής περιόδου.

Εξοπλισμός σταθμού παραγωγής 2 (νέος):

- δύο (2) υδροστρόβιλοι οριζόντιου άξονα,
- δύο (2) αυτοδιεγείρομενες σύγχρονες τριφασικές γεννήτριες
- ένας (1) μετασχηματιστής και
- πίνακας αυτοματισμών.

Ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Οι νέοι υδροστρόβιλοι τοποθετούνται σε βάθος 1 m από την επιφάνεια του εδάφους, άρα σε υψόμετρο +73.18 m από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η γενική διάταξη του έργου είναι:

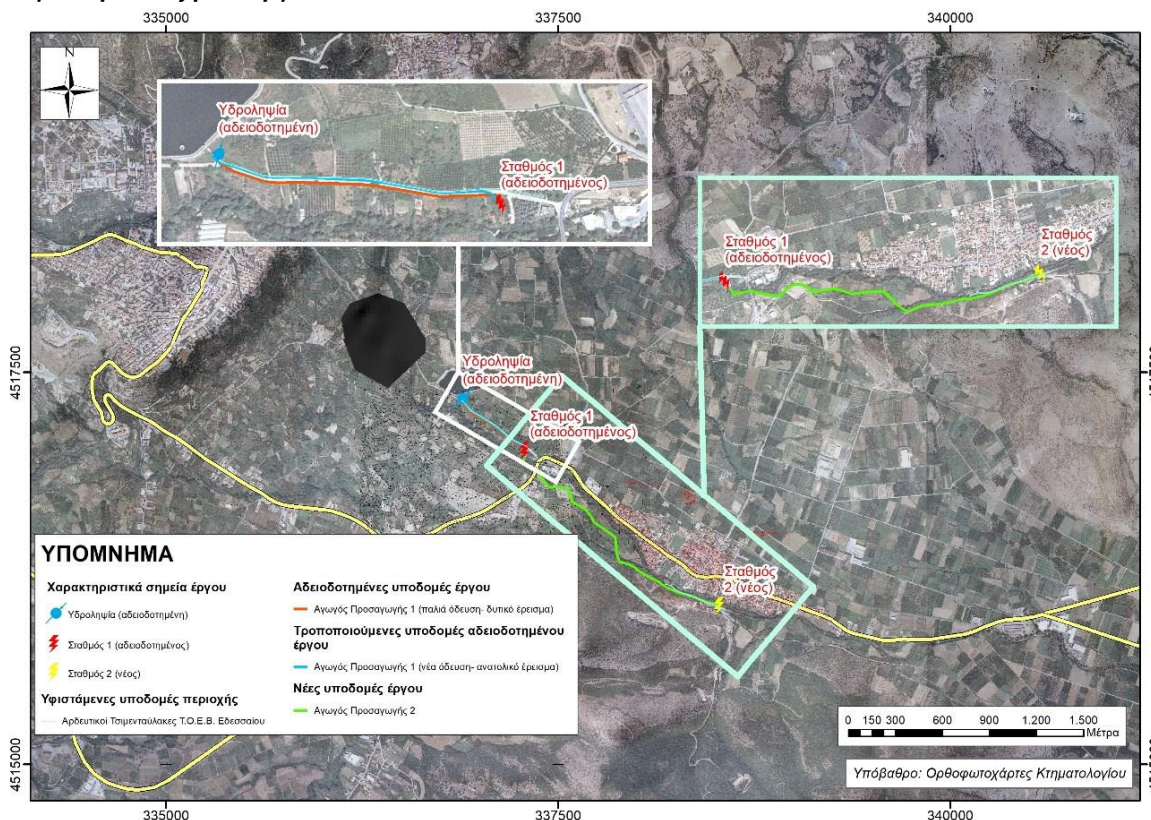

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η σημαντικότερη κατηγορία αποβλήτων κατά τη φάση κατασκευής είναι τα προϊόντα εκσκαφών τα οποία θα εναποθέτονται εντός της ζώνης επέμβασης. Οι πλεονάζουσες παραγόμενες ποσότητες θα τύχουν διαχείρισης ως Α.Ε.Κ.Κ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1312 Β' 2010²).

Κατά την λειτουργία παράγονται αμελητέες ποσότητες αποβλήτων των κάτωθι κατηγοριών:

- Αστικά υγρά απόβλητα που διοχετεύονται σε κατάλληλη σηπτική δεξαμενή
- Στερεά αστικά απόβλητα που απορρίπτονται στο δίκτυο συλλογής του δήμου
- Λιπαντικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και τυχόν απορριπτέες ποσότητες θα φυλάσσονται κατάλληλα και θα παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένους συλλέκτες

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο βρίσκεται **εκτός** των ορίων προστατευόμενης περιοχής του δικτύου Natura 2000 αλλά σε εγγύτητα με την περιοχή ΖΕΠ GR1240009: Όρος Πάικο, Στενά Αψάλου και Μογλενίτσας, που όμως λόγω της κλίμακας και της φύσης του, δεν αναμένονται οχλήσεις σε αυτήν.

Δεν υφίσταται ασυμβατότητα ή περιορισμοί στην κατασκευή του έργου ως προς τις χωροταξικές, πολεοδομικές ή άλλου τύπου και είδους ρυθμίσεις στην περιοχή του έργου, τα θεσμοθετημένα όρια οικισμών και εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα δάση, τις δασικές και τυχόν αναδασωτέες εκτάσεις, τις εγκαταστάσεις κοινωνικών υποδομών και τέλος, τις θέσεις αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την Υ.Α. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471Β'/10.08.2016) το έργο ανήκει στην 10η Ομάδα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κατατάσσεται στα Υδροηλεκτρικά έργα (α/α: 8), και στην υποκατηγορία Α2 λόγω των χαρακτηριστικών του. Αναλυτικότερα:

Ομάδα έργου	• Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μεμονωμένοι Σταθμοί Αποθήκευσης Ενέργειας, α/α 8: "Υδροηλεκτρικά Έργα" (ως προς τον σταθμό του έργου) • Ομάδα 2η : Υδραυλικά έργα: α/α 7: Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κλπ. (ως προς τους αγωγούς προσαγωγής και απαγωγής του έργου) • Ομάδα 11η : Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών α/α 10: Εναέριες, υπόγειες και υποβρύχιες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικών αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερυψηλής τάσης) (ως προς τα δίκτυα διασύνδεσης του έργου με το δίκτυο μέσης τάσης)
Συνεπαγόμενη περιβαλλοντική κατηγορία έργου	A2
Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕ.Τ.) έργου	2104509621

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21. (ΦΕΚ 1048Β/04.04.2012), οι μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί ισχύος μικρότερης ή ίσης των 15MW είναι μη οχλούσες δραστηριότητες (α/α 303).

Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. του θέματος, δεν εκφράστηκαν εγγράφως γνώμες ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων στην υπηρεσία μας.

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε. που μας απεστάλη και **γνωμοδοτούμε θετικά** για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, εφόσον τηρούνται τα μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτή, με τους όρους & τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ

“ Γνωμοδοτούμε θετικά για την υλοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας με τους όρους-προϋποθέσεις που παρατίθενται στο σημείο 4 του παρόντος”

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε μεταξύ των μελών της και έχοντας υπόψη:

α) Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

β) Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016),

γ το άρθρο 164 “Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου” και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,

δ) την υπ' αριθμ. 21/15-02-2024 (ΑΔΑ: Ρ0Ν97ΛΛ-ΗΛΑ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Σύσταση επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αυτές.",

ε) την υπ' αριθμ. 22/15-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΥΣΦ7ΛΛ-9ΕΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί "Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 164 του Ν. 3852/10 με τον ορισμό Προέδρου και των μελών τους από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου καθώς και την 53/12-04-2024 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση τροποποίησης της υπ' αρ. 22/15-02-2024 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου ως προς την αντικατάσταση του Προέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας» με Α.Δ.Α.: Ψ3ΗΛ7ΛΛ-32Β.

στ) την υπ' αριθμ. 15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,

ζ) την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) Την εγκύκλιο 36/15-1-2024 (Α.Δ.Α.: Ψ2Τ146ΜΤΛ6-Ε6Φ) του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη «Περιφερειακή περίοδο 2024-2028»

θ) την υπ. αριθμ. 1/01-03-2024 (Α.Δ.Α. ΨΔΤΣ7ΛΛ-53Θ) απόφαση περί "Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 164 & 2 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει." .

ι) την αρ. Πρωτ. Οικ. 681593(483)/31-10-2019 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας & Αγροτικής Οικονομίας".

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) συνολικής ισχύος 2,70MW της εταιρείας «ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Β.Γ. Α.Ε.» που θα εγκατασταθούν επί του Έδεσσαίου ποταμού στις θέσεις "Αγ. Γεώργιος" της ΔΚ Έδεσσας και "Κόπρανο" της Τ.Κ. Ριζαρίου, της ΔΕ Έδεσσας, του Δ. Έδεσσας, της Π.Ε. Πέλλας της ΠΚΜ, με τους όρους-προϋποθέσεις που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. οικ.729446/3095/03-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Πέλλας.

Κατά ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Φωτιάδης Φώτιος, Χατζηηλιάδης Θωμάς, Σαραντίδου Ερμούλη, και Χατζόγλου Φώτιος.

Η παρούσα απόφαση αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Αβραμίδης Ευστάθιος

Η Γραμματέας